


Kartes, kurās norādīta informācija par objekta atrašanās vieta un objektā iespējamo avāriju sekas
nevēlamās ietekmēs zonas ārpus objekta teritorijas



1.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas, degot dīzeļdegvielai pa rezervuāra Nr.3 (VTR-2500) spoguļvirsmu

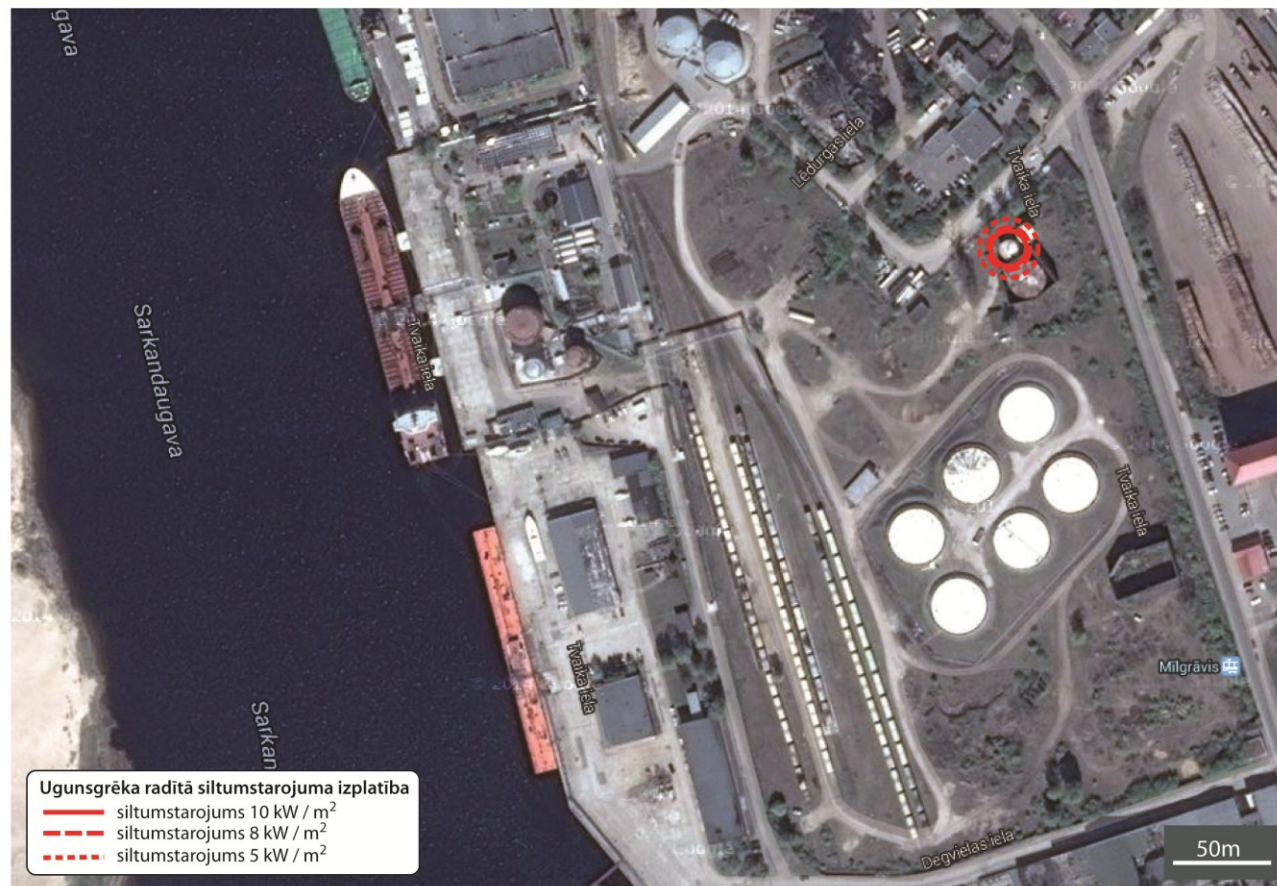

2.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas, degot dīzeļdegvielai pa 400 m³ rezervuāra spoguļvirsmu



3.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas, degot dīzeļdegvielai pa rezervuāra Nr.5 (VTR-3000) spoguļvirsmu



4.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas, degot dīzeļdegvielai pa 1320 m² laukumu pēc pilnīga rezervuāra Nr.3 (VTR-2500) sabrukuma



6.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas, degot dīzeļdegvielai pa 125 m² laukumu sūkņu stacijā Nr.1



7. attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 80 m³ dīzeļdegvielas noplūdes un degšanas gadījumā uz dzelzceļa pievedceļiem



8. attēls. Sprādzienbīstamo un toksisko koncentrāciju izplatība benzīna noplūdei no 3000 m³ rezervuāra




9. attēls. Siltumstarojuma ietekmes izplatība benzīna noplūdei no 3000 m³ rezervuāra




10.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 7 m^3 benzīna noplūdei uz dzelzceļa pievedceļiem




11. attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 80 m³ benzīna noplūdei uz dzelzceļa pievedceļiem

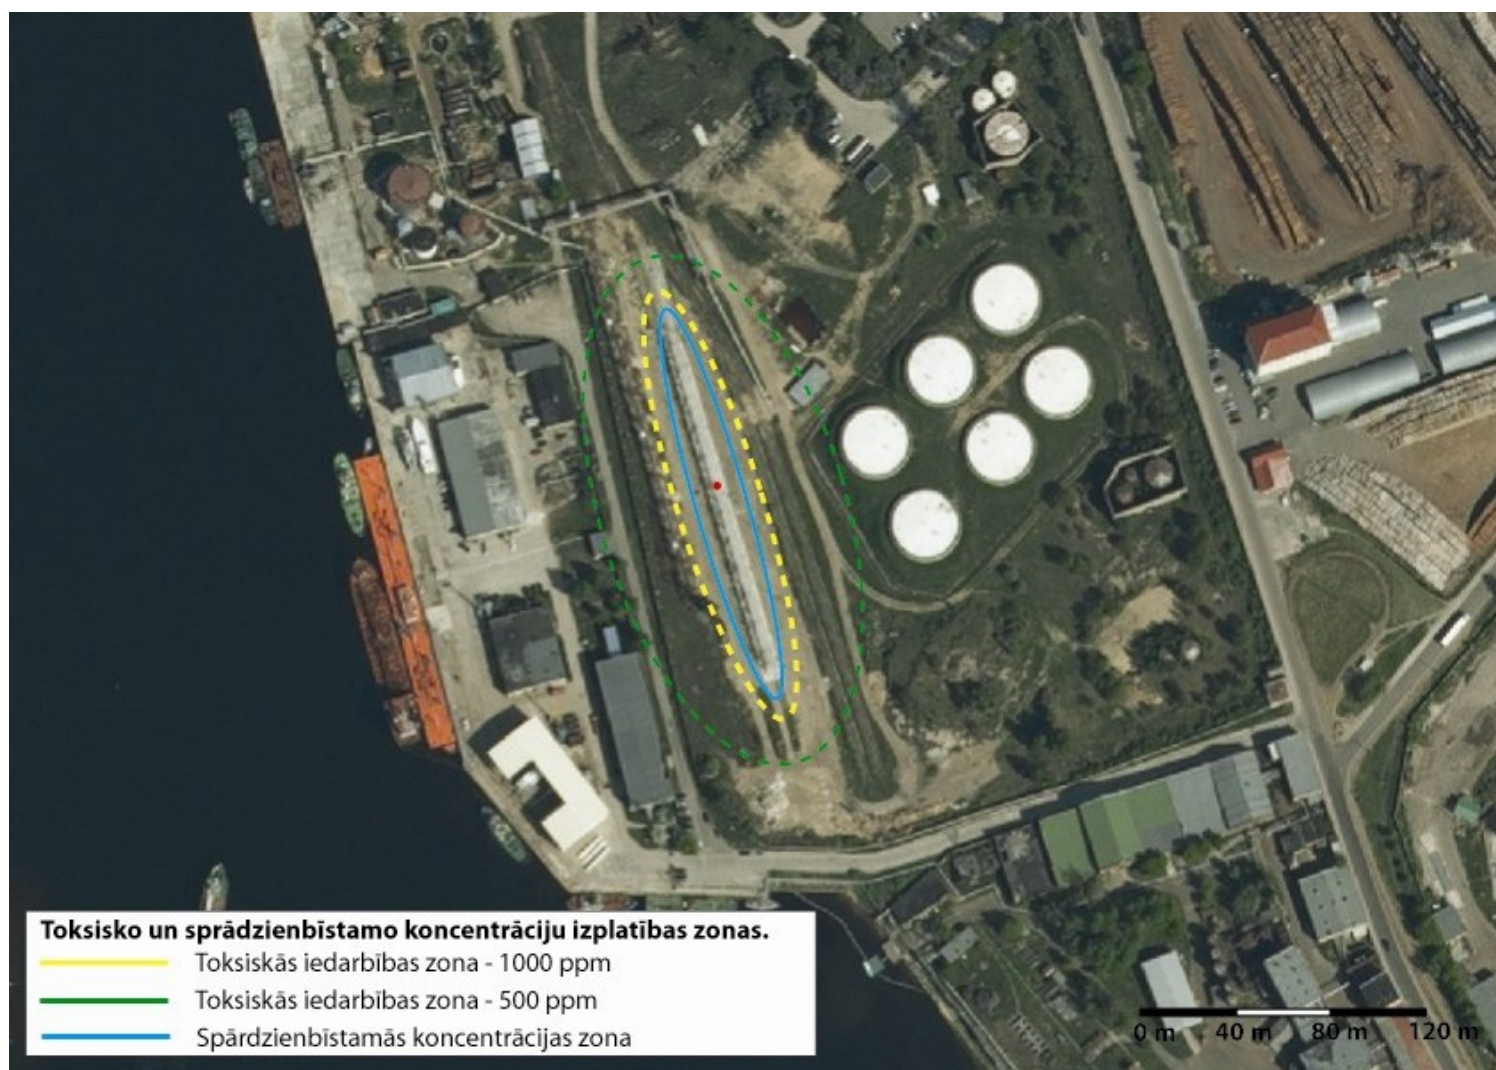

13.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 7 m³ benzīna noplūdei dzelzceļa estakādē

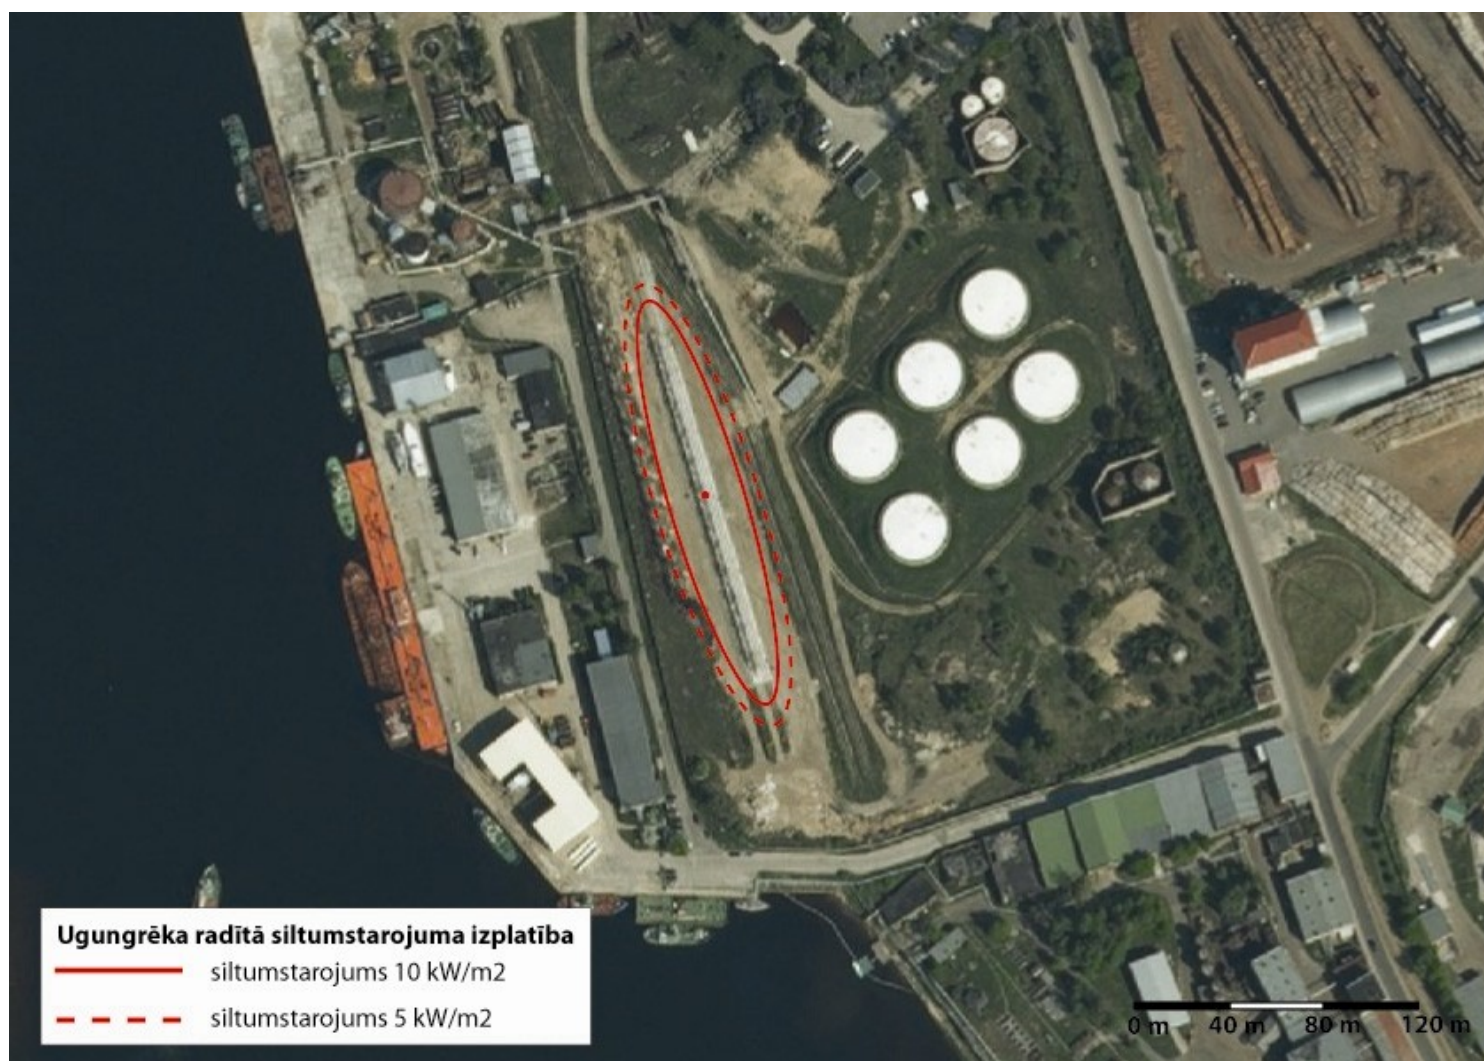


14.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 7 m³ benzīna degšanas gadījumā dzelzceļa estakādē

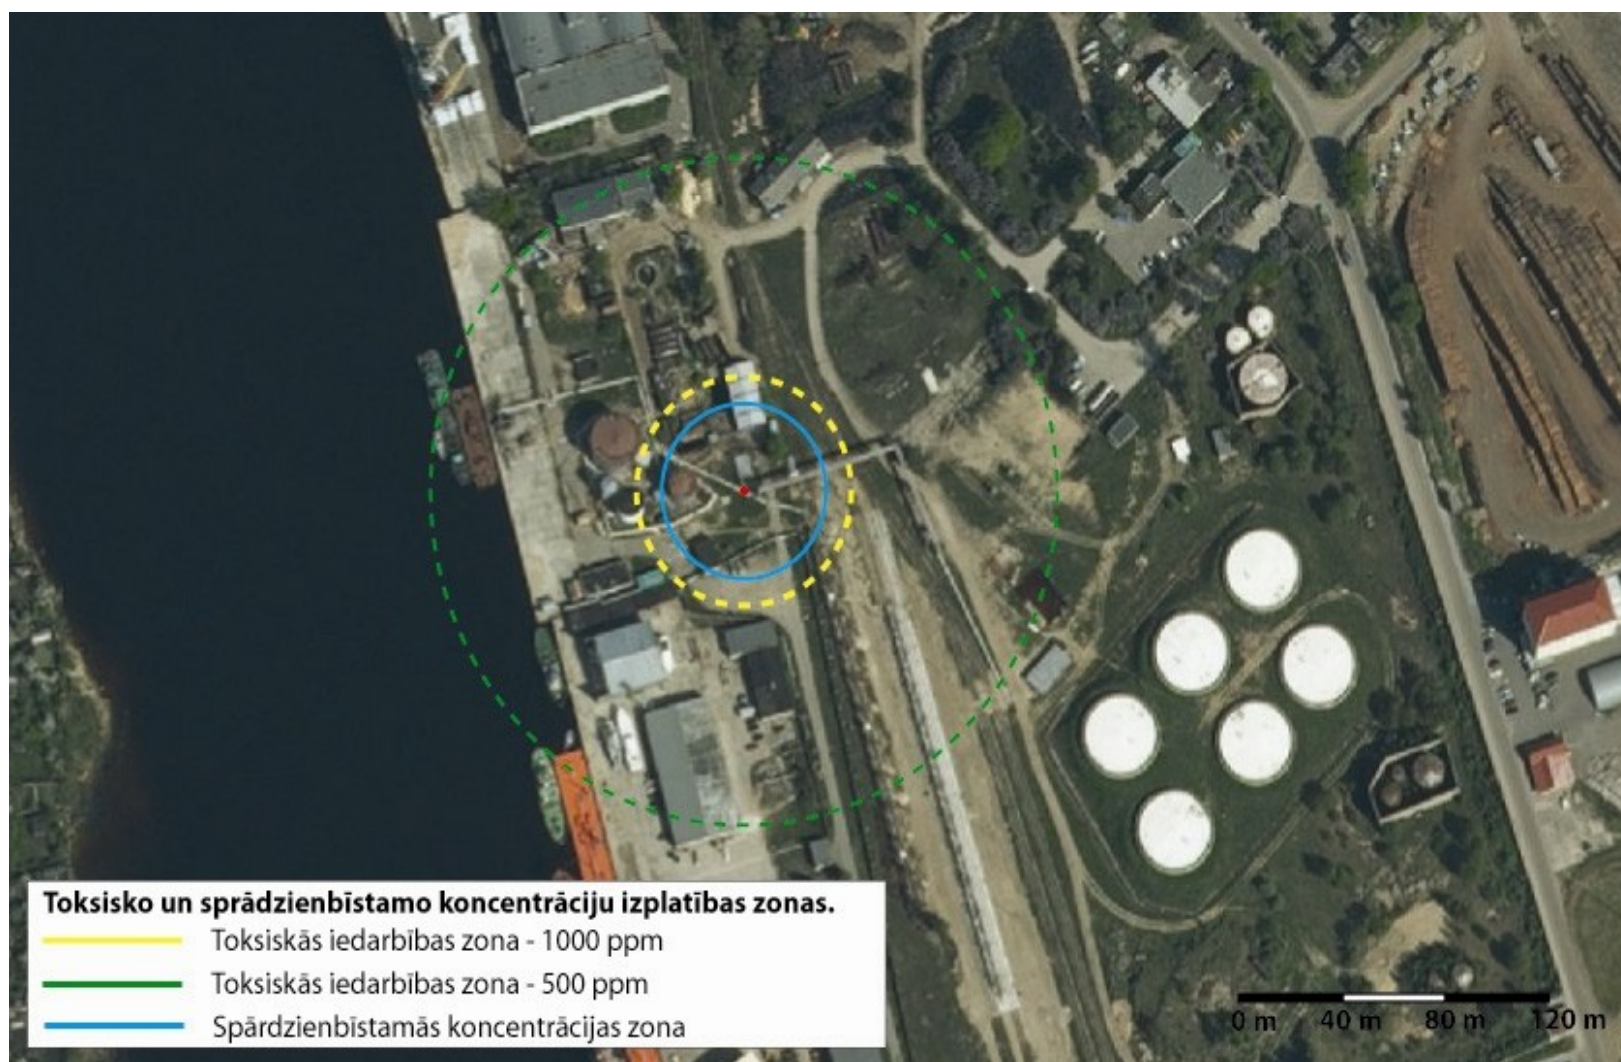

15.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 15 m^3 benzīna noplūdei no cauruļvada



16.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 15 m³ no cauruļvada noplūduša benzīna degšanas gadījumā

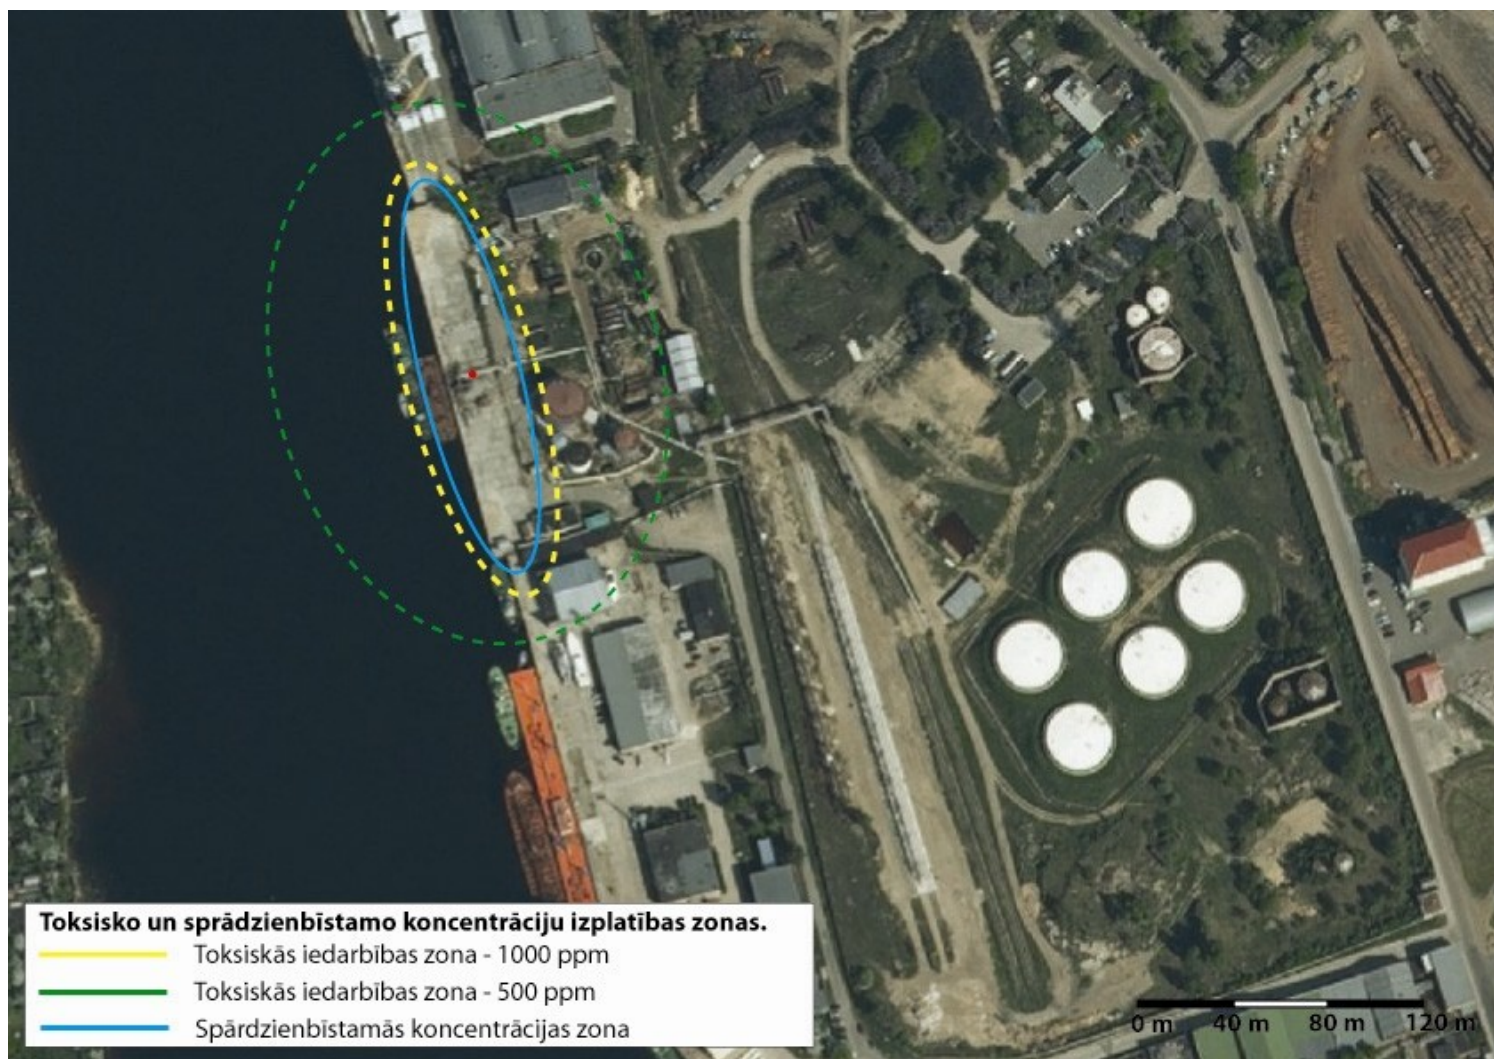

17.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 5 m^3 benzīna noplūdei tehnoloģiskās piestātnes laukumā



18.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 5 m³ benzīna degšanai tehnoloģiskās piestātnes laukumā



19.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 7 m³ metiltercbutilētera noplūdei uz dzelzceļa pievedceļiem



20. attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 80 m³ metiltercbutilētera noplūdei uz dzelzceļa pievedceļiem



21.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 7 m³ metiltercbutilētera degšanas gadījumā uz dzelzceļa pievedceļiem



22.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 7 m³ metiltercbutilētera noplūdei dzelzceļa estakādē




23.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 7 m³ metiltercbutilētera degšanas gadījumā dzelzceļa estakādē




24.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 15 m³ metiltercbutilētera noplūdei no cauruļvada



25.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 15 m³ no cauruļvada noplūduša metiltercbutilētera degšanas gadījumā

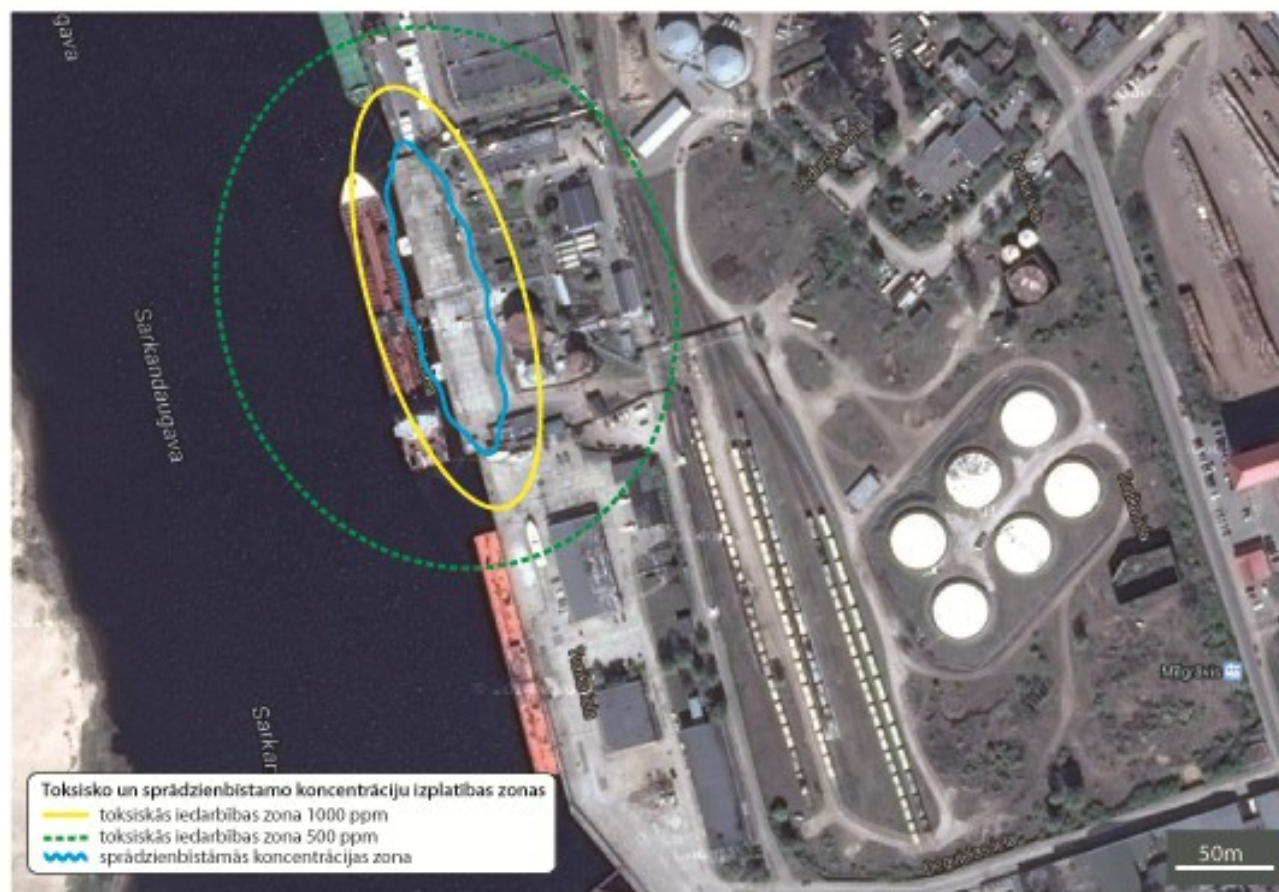

26.attēls. Toksisko un sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas 5 m³ metiltercbutilētera noplūdei tehnoloģiskās piestātnes laukumā

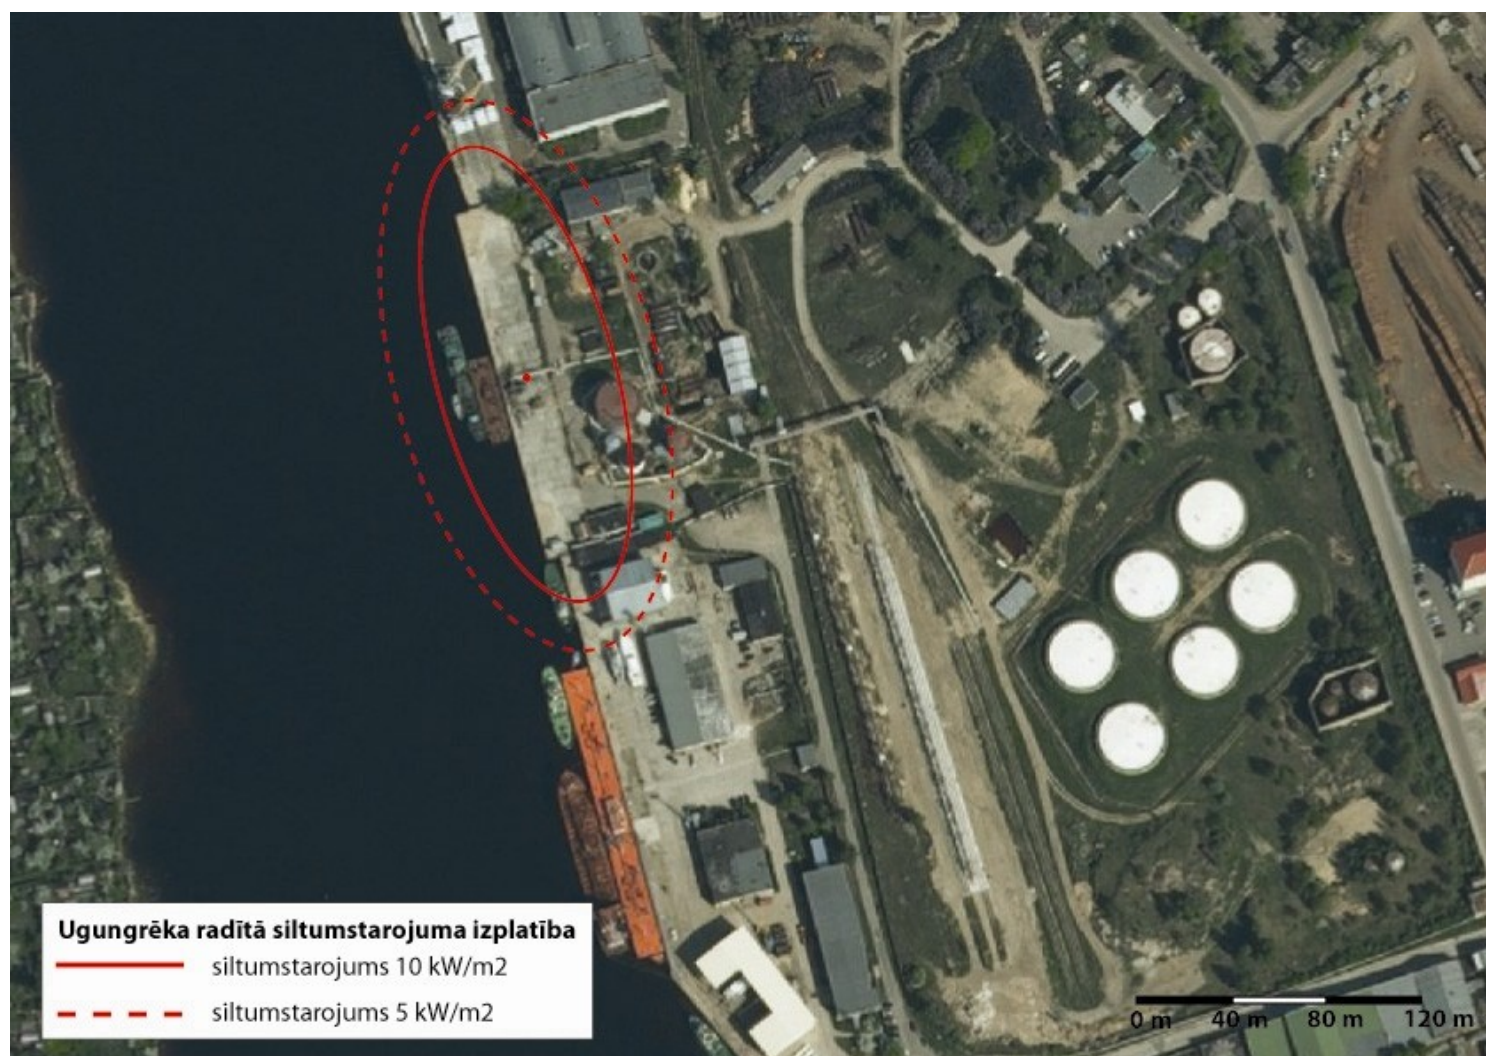

27.attēls. Siltumstarojuma izplatības zonas 5 m³ metiltercbutilētera degšanai tehnoloģiskās pietātnes laukumā